

尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保管，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

备注：应急开关应该控制面板出现故障的前提下，为不影响生产而使用，修复后继续使用电脑板控制。



• 开关键

电源开关：按一下“电源”键，开机或关闭电源。
机械开关：中间档是断电 向上是手动，向下是自动。

• 定时键

非定时设定状态下，短按一次“定时”键，“定时开”指示灯亮，数码管显示当前定时设定值。没有设定则显示“00”再按一次，数值加1，按住不放，进行连加，到24后，回到0。再按一次“定时”键，“定时关”指示灯亮，按加、减键调整定时关时间。停止按键5秒后，自动确认。

• 湿度时间键

非设定湿度显示状态下，短按“+”或“-”键，设定湿度指示灯亮，数码管显示设定湿度值。再按“+”或“-”，设定湿度值加1或减1，加98后再按加回到5，减到5后再按减回到98。停止按键5秒后回到湿度显示状态。

• 循环加湿

按设置键2次，“循环”字符闪烁，数字显示“0505”表示开5分钟停5分钟。可按加减键分别调整开停时间。

▶ 故障代码说明

	故障代码	问题
1	E2	温湿度传感器故障
2	E3	温湿度传感器故障
3	E6	缺相保护
4	E7	相序保护


▶ 常见故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
设备不运行	电源无电	检查供电恢复供电
	保险丝烧断	更换同规格保险丝
	电源开关未开启	开启电源开关
设备不加水	供水水管无水	检查供水管路
	进水浮球堵住	清洗浮球孔位杂质
	进水压力不够	进水压力要达到5KG
雾化灯亮不喷雾	电压低于正常5%	检查电源电压备置稳压器
水从机箱内溢出	水箱漏水	修补或更换水箱
雾量变小或无雾	水箱内部过多水垢	清洗水箱或雾化片
	雾化片老化	更换雾化片
	电压降低	保持正常电压
	水箱无水	水箱补水

▶ 维护及保养

• 机身的清洁

在用过加湿器后，要及时清理，如果操作不慎或清洁方式错误，会造成不小的损失。加湿器的清洁方法如下：

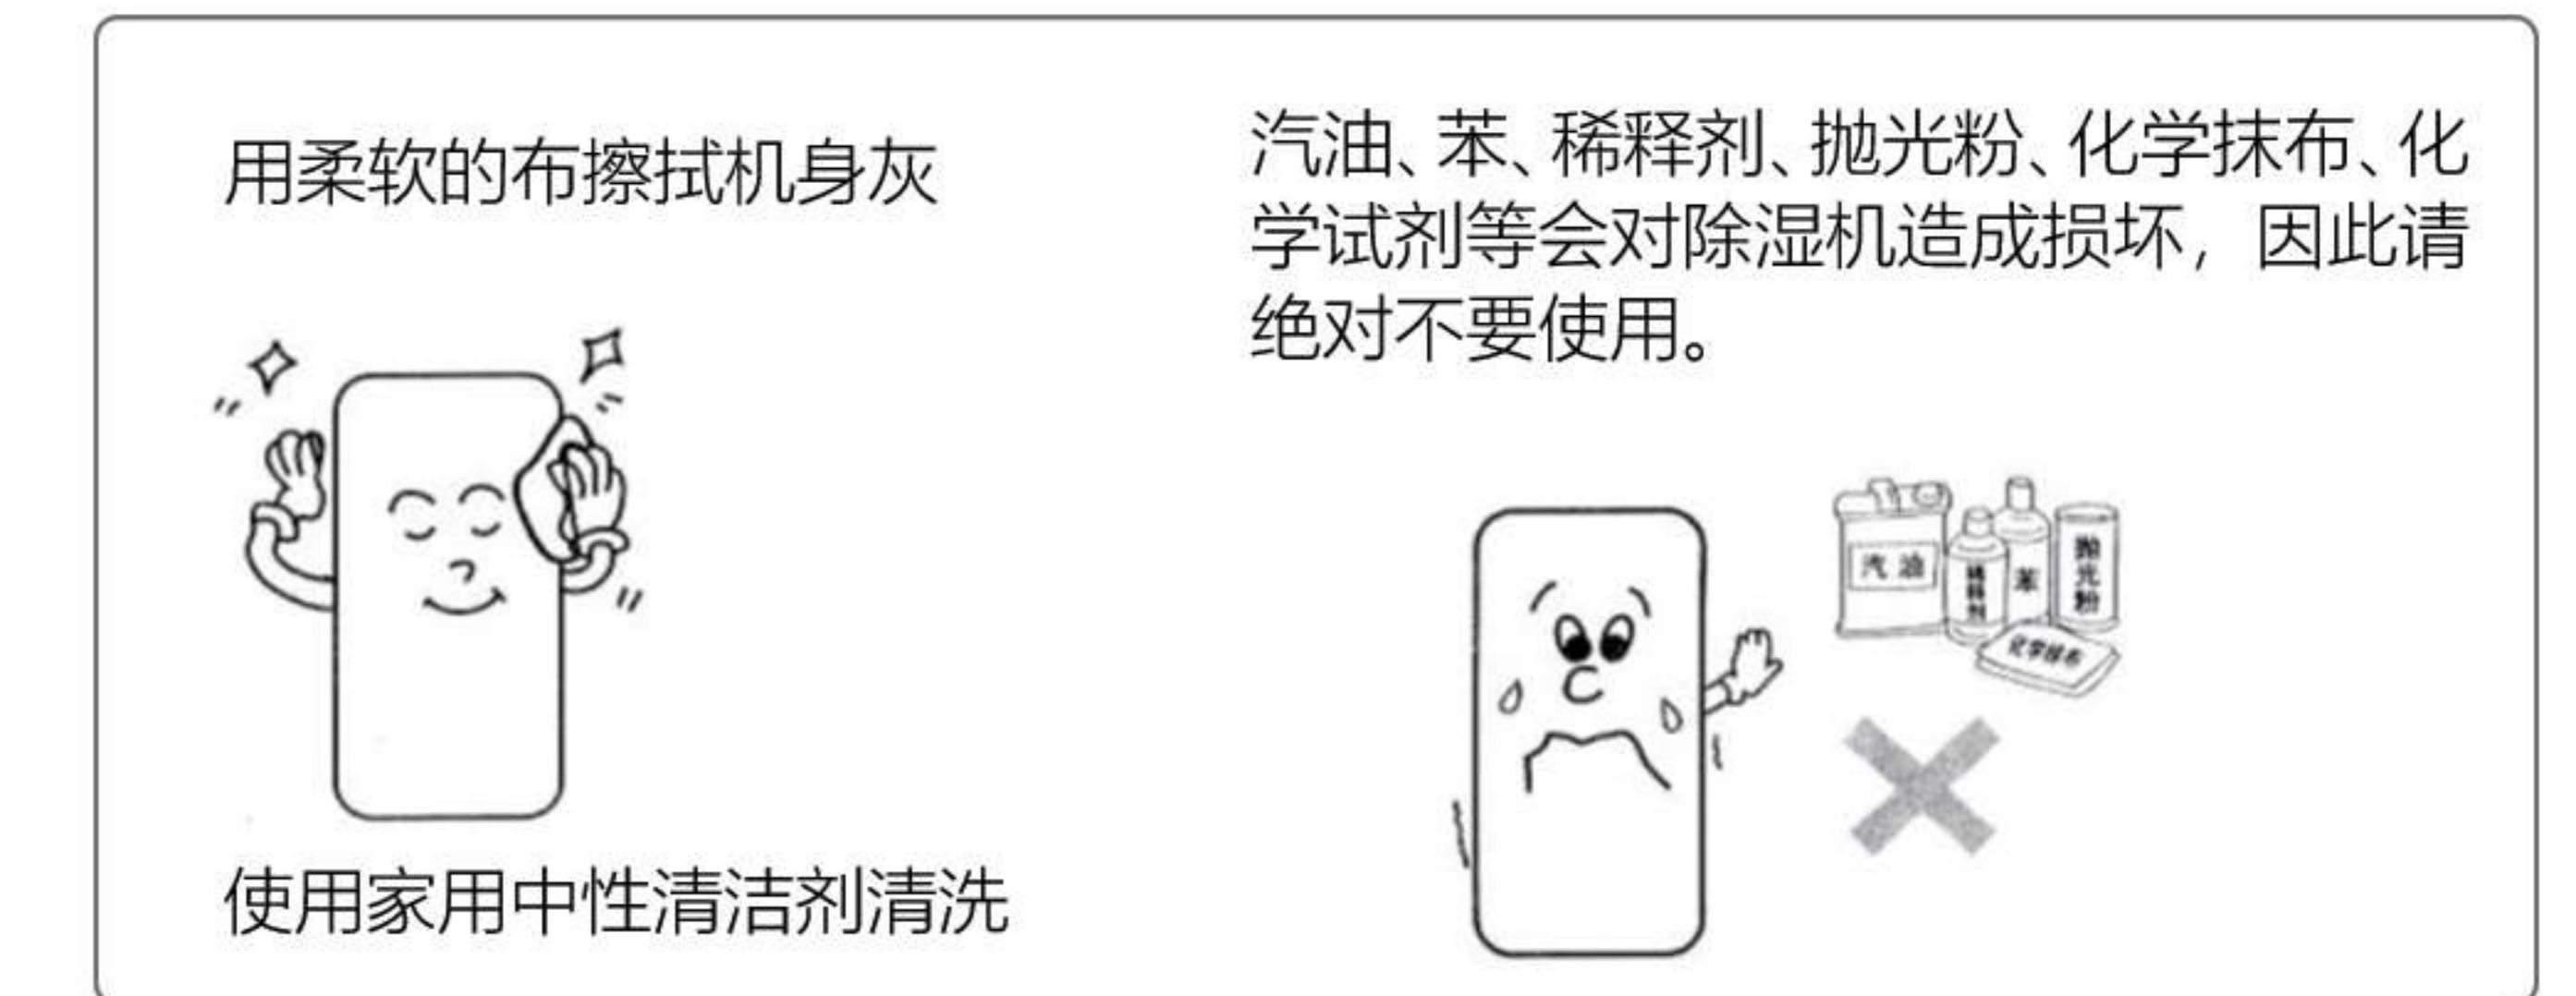

1. 清洗换能器的方法：向换能器表面滴注清洗剂约5~10滴（可视结垢程度酌情增减）。浸泡2~5分钟；然后用软毛刷轻轻刷洗换能器表面，直到除去水垢。
2. 清洗机座的方法：若水槽内结有水垢，可用软布蘸清洗剂擦洗；若水位保护开关上结有水垢，可滴几滴专用清洗剂，用软毛刷清洗；用清水将水槽冲洗干净。

• 温馨提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②在维护清洗之前必须切断电源。
- ③超声波加湿器则要注意水箱的清洗。不超过一个星期要更换一次水，因为如果水垢不及时清理，会堵塞加湿器甚至烧坏，造成损失。
- ④水箱清洗时，可将手伸入清洁。用软抹布配合清洁剂或厂家专门配送的清洁剂进行清理。大致清洁完毕后，用手堵住进水口，轻轻晃动几次，将水倒出即可。
- ⑤若电源件损坏，更换时必须电专业电工更换，若无专业电工，可联系厂家指导。
- ⑥电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ⑦我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点
服务热线:400-0079-973



▶ 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号			产品编号		
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	

▶ 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码
 检验结论：合格
 检验员：01



本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
 最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！



超声波加湿器说明书



江苏湿美电气制造有限公司